


Descripción.

Este dispositivo analiza la tensión de red y registra:

- Valor máximo y mínimo absolutos (150V a 405V)
- Distribución del voltaje (207V a 253V)
- Valores máximos y mínimos de las últimas 120 horas.
- Cortes de tensión.

Conector de conexión AC

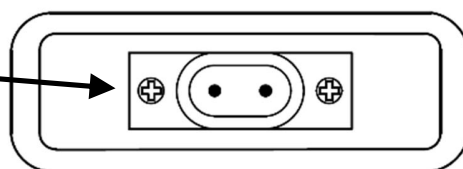


LED de sobretensión detectada


LED de funcionamiento

LED de subtensión detectada


Pulsador de RESET (inicio manual)

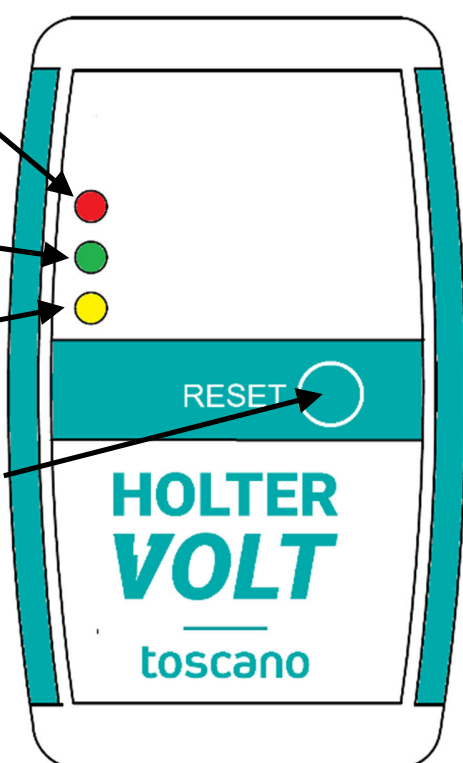

Conexión con la App e inicio de la grabación.

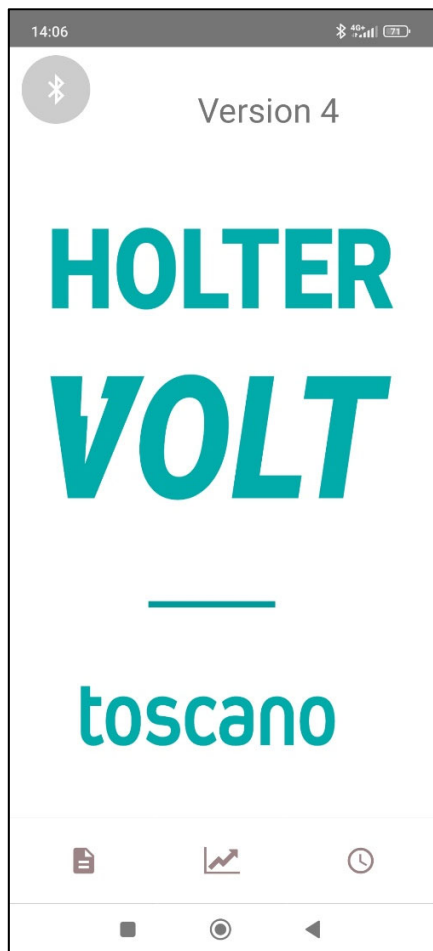


Abrimos la APP

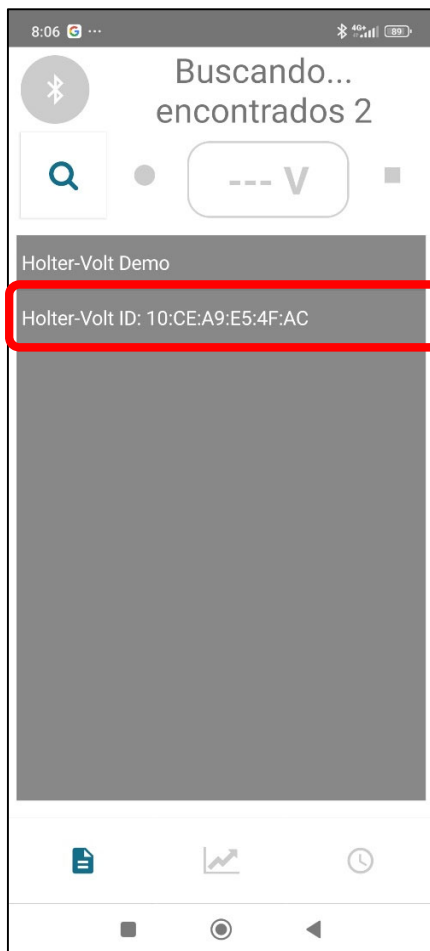


Seleccionamos



Conectamos

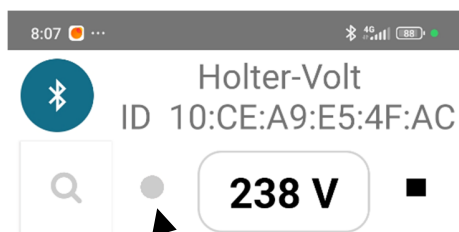


Pulsamos aquí.

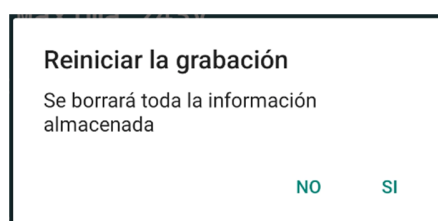

Pulsar en "SI"

Pantalla de información registrada

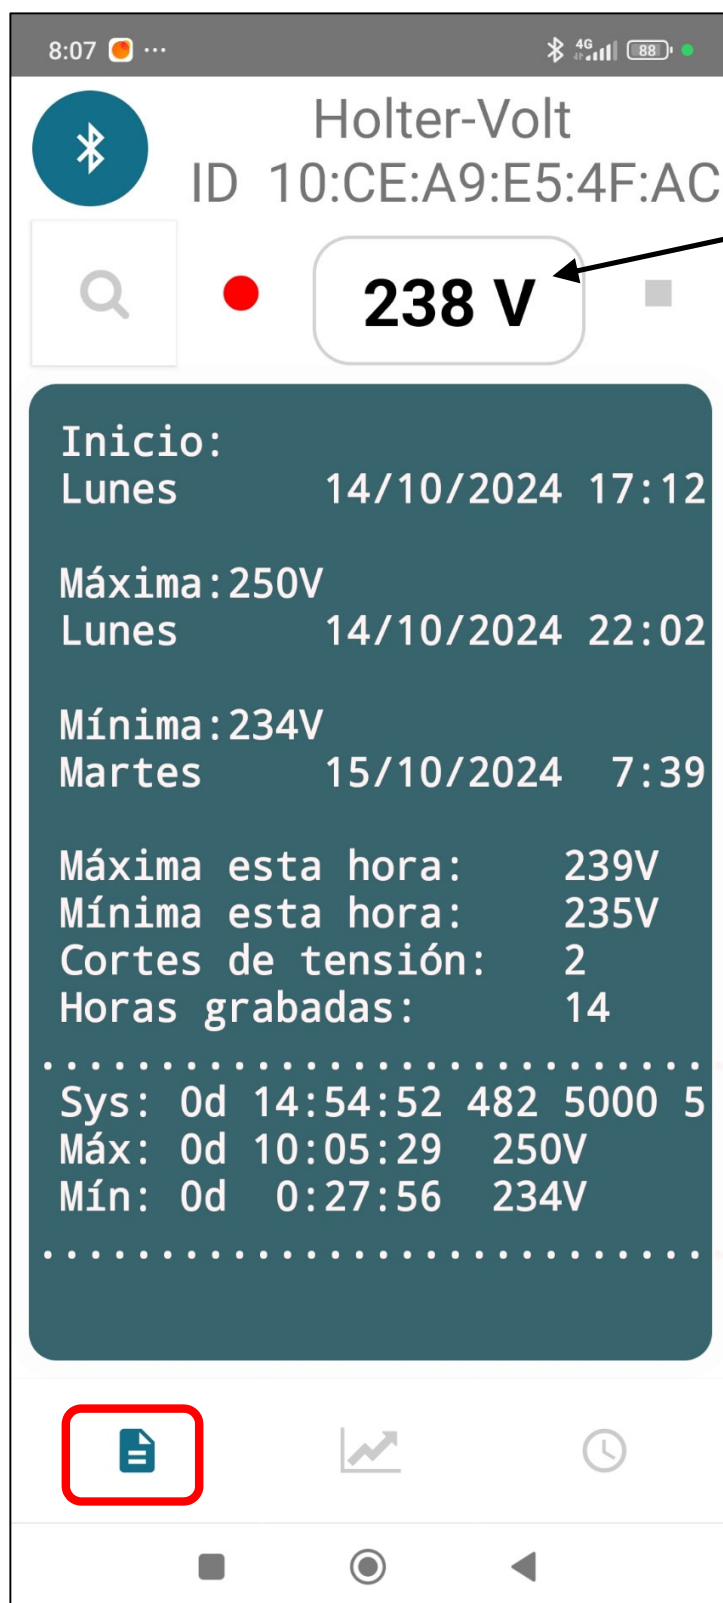


Tensión actual.

Fecha y hora de inicio.

Tensión máxima y mínima que ha registrado.

Máxima y mínima durante la hora actual.

Gráfico de distribución de la tensión:

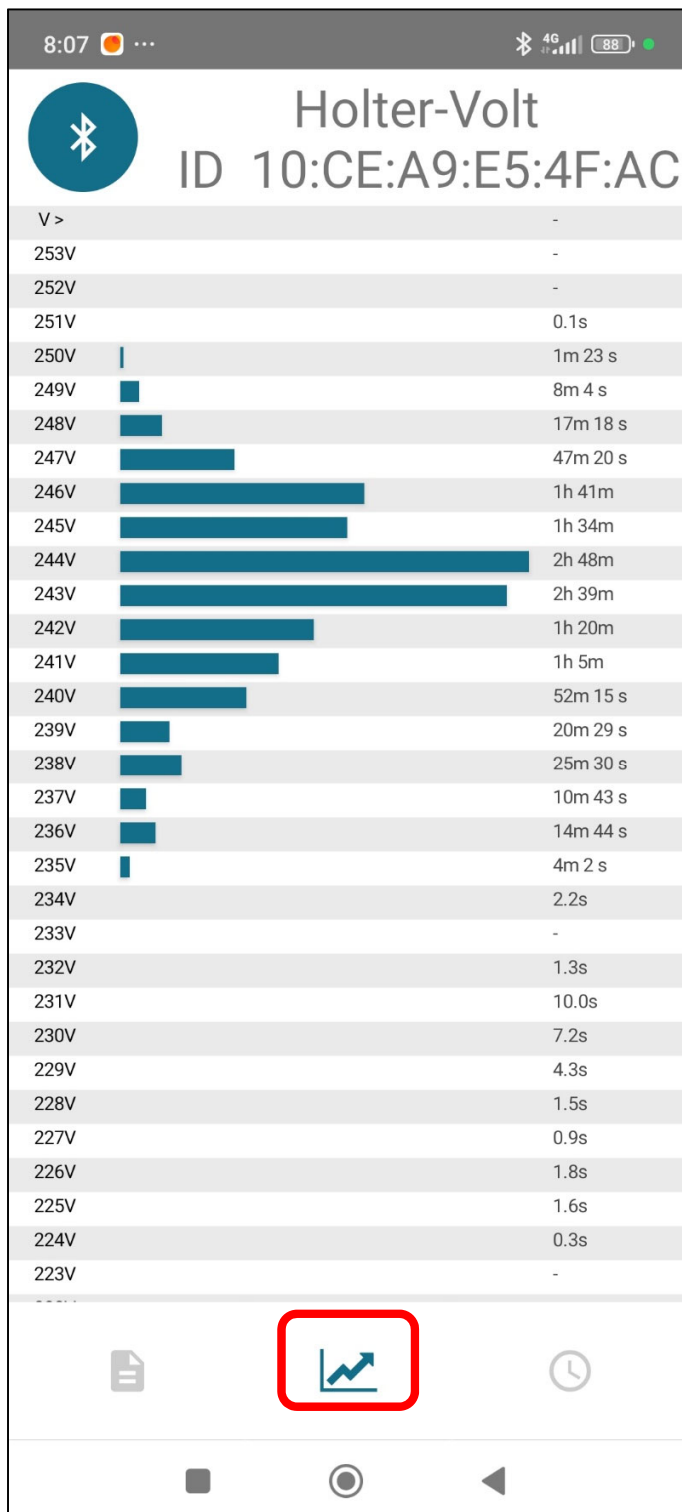

Este gráfico muestra como se ha distribuido la tensión.

A la derecha aparece el tiempo que ha permanecido en cada una de las tensiones.


El tiempo mínimo es de 0.1seg

Los límites superior de 253V e inferior de 207V son los límites admisibles según normativa.

El tiempo que permanezca por encima de 253V se registra en la línea **V>**.

El tiempo que permanezca por debajo de 207V se registra en la línea **V<**.

Gráfico por horas:


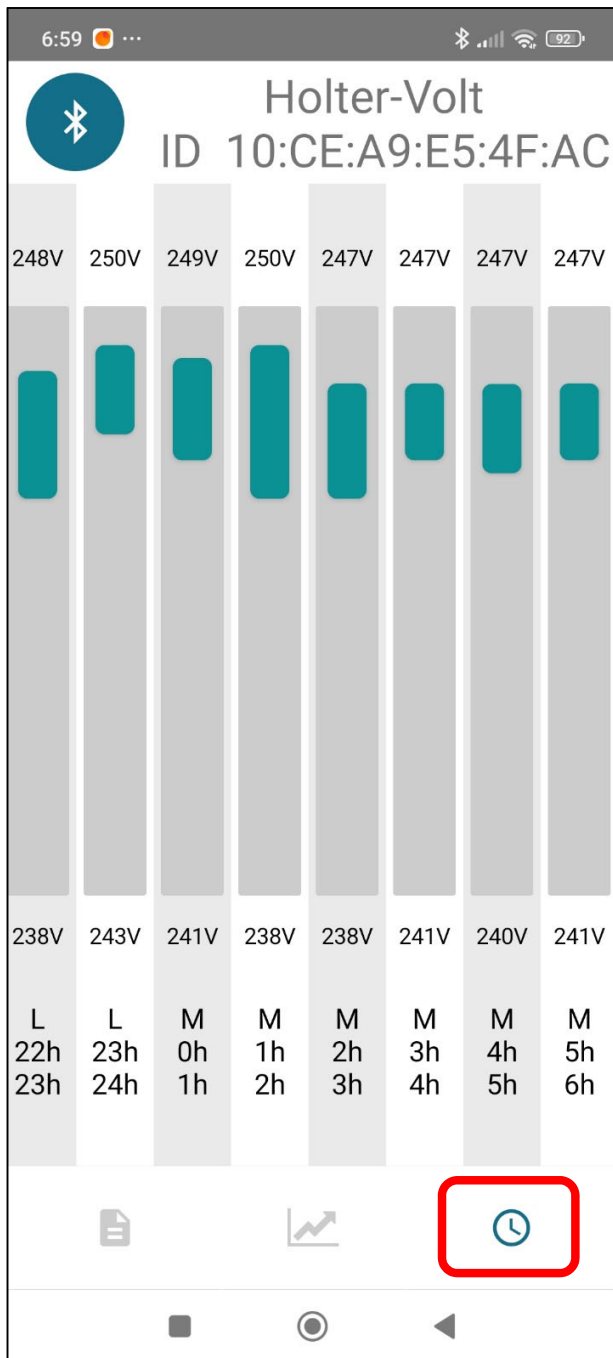


Valores máximos y mínimos alcanzados durante cada una de las últimas 120 horas.

La barra muestra el recorrido de la tensión durante esa hora.

Si pulsamos otra vez hacemos zoom para ver más horas a la vez.

Descargar un informe completo.

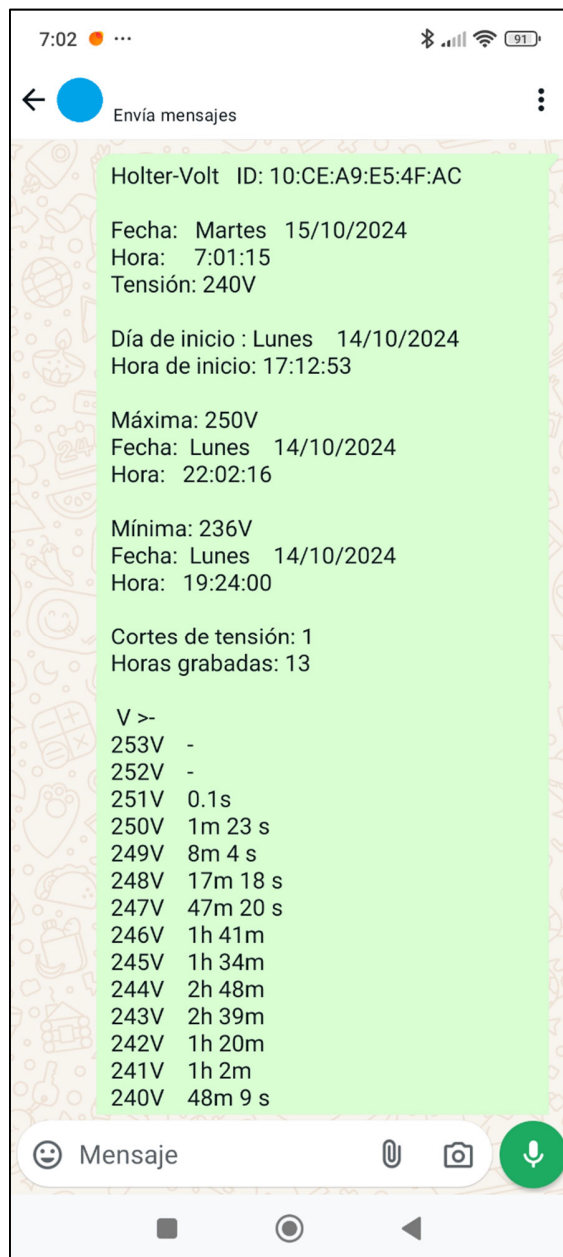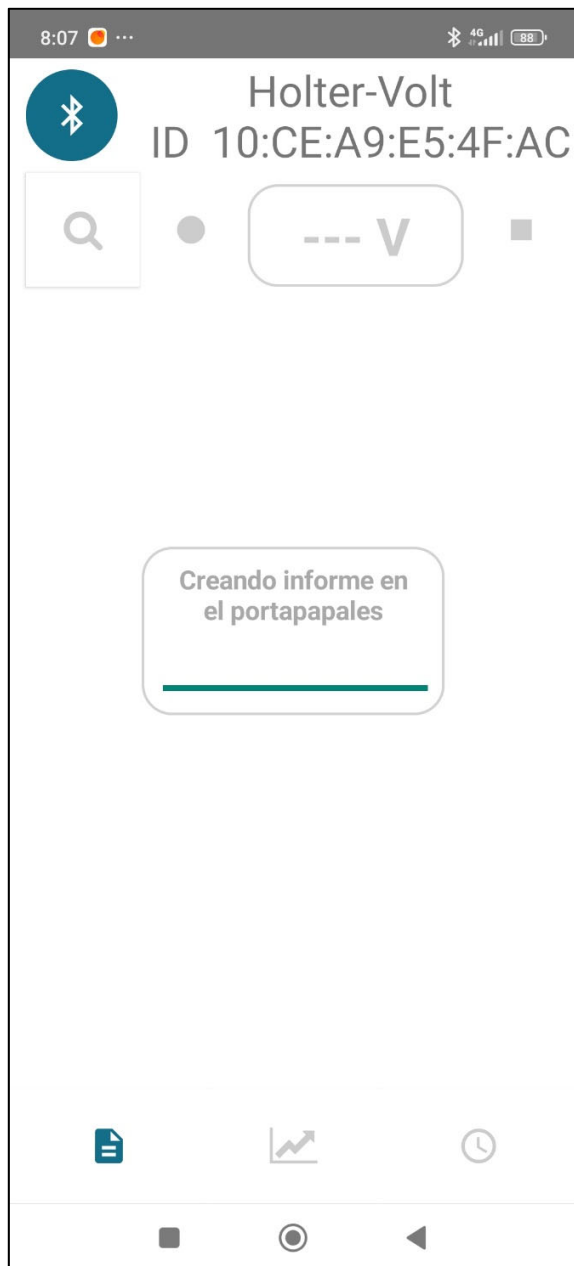

Cada vez que nos conectamos al equipo, se copia un informe completo en el portapapeles. Podemos enviar este informe por WhatsApp ó correo electrónico. También podemos incluirlo en un documento. Simplemente pulsaremos en “Pegar” y todos los datos se incluirán.

Ejemplo de informe generado por la App:

Holter-Volt ID: 10:CE:A9:E5:4F:AC

Fecha: Martes 15/10/2024

Hora: 8:09:04

Tensión: 238V

Día de inicio : Lunes 14/10/2024

Hora de inicio: 17:12:55

Máxima: 250V

Fecha: Lunes 14/10/2024

Hora: 22:02:17

Mínima: 234V

Fecha: Martes 15/10/2024

Hora: 7:39:50

Cortes de tensión: 2

Horas grabadas: 14

V >=

253V -

252V -

251V 0.1s

250V 1m 23 s

249V 8m 4 s

248V 17m 18 s

247V 47m 20 s

246V 1h 41m

245V 1h 34m

244V 2h 48m

243V 2h 39m

242V 1h 20m

241V 1h 5m

240V 52m 15 s

239V 20m 32 s

238V 26m 36 s

237V 10m 50 s

236V 14m 44 s

235V 4m 2 s

234V 2.2s

233V	-
232V	1.3s
231V	10.0s
230V	7.2s
229V	4.3s
228V	1.5s
227V	0.9s
226V	1.8s
225V	1.6s
224V	0.3s
223V	-
222V	-
221V	-
220V	-
219V	-
218V	-
217V	-
216V	-
215V	-
214V	-
213V	-
212V	-
211V	-
210V	-
209V	-
208V	-
207V	-
V	<-

Lunes	14/10/24	18-19h	239-247V
Lunes	14/10/24	19-20h	240-247V
Lunes	14/10/24	20-21h	236-243V
Lunes	14/10/24	21-22h	236-246V
Lunes	14/10/24	22-23h	238-248V
Lunes	14/10/24	23-24h	243-250V
Martes	15/10/24	00-01h	241-249V
Martes	15/10/24	01-02h	238-250V
Martes	15/10/24	02-03h	238-247V
Martes	15/10/24	03-04h	241-247V
Martes	15/10/24	04-05h	240-247V
Martes	15/10/24	05-06h	241-247V
Martes	15/10/24	06-07h	240-247V
Martes	15/10/24	07-08h	237-247V

Especificaciones.

Valor máximo y mínimo absolutos..... 150V a 405V

Frecuencia de muestreo para
los valores absolutos 4ms

Tiempo máximo de registro de los
máximos y mínimos absolutos 100 días

Distribución del voltaje..... 207V a 253V

Frecuencia de muestreo para
la distribución de voltaje 0.1 seg

Valores máximos y mínimos por hora.... últimas 120 horas

toscano

electronics for the environment

Toscano Línea Electrónica, S.L.

Av. A-92, Km. 6,5 - 41500

Alcalá de Guadaíra - SEVILLA - SPAIN

(+34) 954 999 900

www.toscano.es -info@toscano.es